


サイズ	W	羽根枚数
# 1	30	0
# 2	45	1
# 3	63	2
# 4	81	2
# 5	99	3
# 6	117	4
# 8	135	5
#10	153	6
#12	171	7
#14	189	8
#16	207	8
#18	225	9
#20	243	10

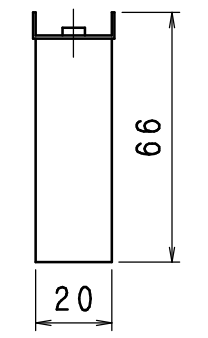

取付金具 (付属品)

【注意事項】

- 本図は、#5を示します。
- 表記以外のサイズは、製作出来ません。
- 直接外気取入用として使用される場合、風量調整ペーンの錆腐食が懸念されます。耐食仕様とされる場合は別途御指示下さい。
- ダクト先端部の折り曲げに取付金具が掛かっている事を確認後、スロットラインディフューザー本体を締付けて下さい。取付金具がダクト先端部の折り曲げに掛かっていないと、取付金具が十分固定できず、天井ボードと外枠の間に隙間ができる恐れがあります。
- 工場出荷時、風量調整ペーンは全閉状態です。
- 風量の調整は、調整レバー（別途）を御使用下さい。
- ダクト風速4m/sを超える条件（局部風速含む）においては、風量調整ペーンを過度な閉鎖設定としないで下さい。
- 取付ビスの点数は、L寸法により異なります。

仕様

1. 製作範囲： 一体製作最大寸法 L=2100
製作最小寸法 L=300
2. 材 料
 - 外 枠：(A6063S) アルミ押出型材
 - 羽 根：(A6063S) アルミ押出型材
 - 羽根補強：(A6063S) アルミ押出型材
 - 風量調整ペーン：(SGCC) 0.6t 黒色カラー鋼板
 - 取付金具：(SGCC) 0.8t 黒色カラー鋼板
3. 仕 上
 - 外 枠：焼付塗装 (指定色)
 - 羽 根：焼付塗装 (指定色)
 - 羽根補強：焼付塗装 (指定色)
4. 付属品
 - 取付ビス：(M5×100)
 - 取付金具

訂 正	
2015.08.31	仕上げ変更
2011.01.31	名称(形式)変更
2010.05.11	規格(サイズ・W寸法)変更
2007.09.11	外枠・羽根・羽根補強の型材変更

注文先	殿		
納入先	殿		
名 称	NSL-B	スロットラインディフューザー 風量調整ペーン付	
図 番	SL-3456	作成日	2015.08.31
		尺 度	1/2 (A3サイズ時)
検 図	重 松	設 計	木 場
		製 図	南 部
協立エアテック 株式会社			